

R A M -Sondagens e Serviços Ltda.

Rio das Ostras, 28 de Janeiro de 2025

RELATÓRIO TÉCNICO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO - SPT

(Segundo as Normas Brasileiras NBR 6502, NBR 6484, NBR 7250 e NBR 8036)

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ ES

CNPJ: 27.167.477/0001-12

Rua Alberto Sartório, nº 404 – Carapina, São Mateus/ ES

ART: 0820250019530

CONTRATO Nº 689/2024

OBRA: SERVIÇO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE SPT.

Endereço: Rua Plínio Boroto- Guriri- São Mateus /ES

Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, Centro Municipal de Educação Infantil

CEIM ILHA ENCANTADA

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO

2. METODOLOGIA UTILIZADA

3. PARAMETROS E CRITERIOS

4. RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS

5. SERVIÇOS EXECUTADOS

6. ANEXOS

6.1. LOCAÇÃO DOS FUROS DA SONDAGEM

6.2. PERFIS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS INDIVIDUAIS

6.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Limitação de Responsabilidade

O presente relatório foi preparado por profissionais qualificados de acordo com as normas técnicas recomendáveis e com base nos termos da solicitação e/ou do contrato firmado com o cliente. O presente relatório não poderá ser alterado por qualquer pessoa ou entidade sem o prévio e expresso consentimento da RAM - Sondagens e Serviços ou do seu cliente. A RAM se isenta de qualquer responsabilidade perante o cliente ou terceiros pela utilização deste trabalho, ainda que parcialmente, fora do escopo para o qual foi preparado. O presente relatório é confidencial e destinado ao uso exclusivo do cliente. Dessa forma, a RAM-SONDAGENS E SERVIÇOS LTDA, não se responsabiliza pela sua utilização, em sua totalidade ou parte, por terceiros que dele venham a ter conhecimento. As conclusões apresentadas neste relatório são limitadas essencialmente à situação encontrada à época da realização dos trabalhos e não podem ser aplicadas às eventuais alterações das condições da área.

1. INTRODUÇÃO

Atendendo ao solicitado por V.Sas., apresentamos no presente relatório, conforme contrato dos serviços relativos Sondagem de simples Conhecimento SPT em solo, sondagem os resultados de 17 furos de sondagens a percussão- **SPT**, realizados na área de:

- **CEIM ILHA ENCANTADA**

O relatório com resultados é apresentado em forma de seções geológicas geotécnicas, indicando as características das camadas do solo perfurados e posições dos níveis de água encontrados nos **17 furos** de sondagem SPT, num total **208,65 metros** de perfuração nesta localização, e Nível de água encontrado -N.A

A realização das sondagens baseia-se nas seguintes normas técnicas:

- **ABNT NBR 6502/1995:** “Rochas e solos - terminologia”.
- **ABNT NBR 6484/2020:** “Sondagem de simples reconhecimento com SPT- método de ensaio”.
- **ABNT NBR 7250/1982:** “Identificação de Descrição de Amostras de Solos Obtidas em Sondagens de Simples Reconhecimento dos Solos”.
- **ABNT NBR 8036/1983** “Programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para fundações de edifícios”

Os trabalhos consistiram basicamente do seguinte serviço:

1. Serviços Topográficos

Demarcação dos afastamentos em relação a pontos de referências, mais destacados no local (Referência de Alinhamento Determinado pelo cliente).

2. Exame Tátil-visual

Análise das amostras coletadas para classificação.

Os resultados das determinações supracitadas estão apresentados nos perfis individuais de sondagem em anexo. Segue, em anexo, os perfis individuais dos 17 furos de sondagem em questão.



2. METODOLOGIA UTILIZADA

2.1-SONDAGEM PENETROMÉTRICA

A presente sondagem a Percussão SPT, foi executada conforme os critérios definidos pela NBR 6484/2020.

O trabalho iniciou com o ensaio penetrométrico de medida da resistência do solo. A seguir o furo seguiu através de lavagem com circulação de água, sendo então protegido por revestimento de 2 1/2" de diâmetro externo. Para a execução da lavagem foi utilizada bomba d'água auto estorvante, com entrada d'água sendo realizada por mangote de 2" de diâmetro externo e saída por mangueira de 1 1/4" acoplada à bica de entrada da peça de lavagem, saindo água do interior das hastes na base da composição através das saídas laterais do trépano de desagregação.

A cada metro foi executado ensaio de penetração do tipo standard, com o peso de 65 kg caindo em queda livre de uma altura de 75 cm, para cravar 45 cm do amostrador padrão em três penetrações consecutivas de 15 cm cada uma. Com base no número de golpes necessários para cravação são fornecidas as indicações de compactidade para materiais arenosos e areno-siltosos e de consistência para materiais argilosos e argilo-siltosos. O amostrador utilizado é do tipo padrão ASMT, com diâmetro externo de 2" (50,8 mm) e diâmetro interno de 1 3/8" (34,8 mm). Após cada rotina de cravação do amostrador, do mesmo é retirada uma amostra amolgada do solo, que é imediatamente acondicionada em recipiente hermético de dimensões que permitam receber pelo menos um cilindro de solo. O tipo de solo é obtido através da análise tátil-visual dessas amostras, que objetiva determinar os seguintes parâmetros:

- Granulometria;
- Plasticidade;
- Cor, e;
- Origem.

O nível do lençol freático é obtido por meio das observações feitas pelo operador durante o processo de perfuração. Por meio dos índices de resistência é classificada a compactidade (no caso de areias ou siltes arenosas) ou a consistência (argila ou siltes argilosos) do solo.

METODOLOGIA UTILIZADA

2.2- Sondagem à percussão para ensaios de simples reconhecimento (SPT)

A investigação constou de sondagem de reconhecimento mista e foi executada rigorosamente de acordo com as Normas de Execução de Sondagens da ABNT e ABGE. Até atingir o impenetrável o método empregado foi o de percussão com circulação de água, utilizando-se tubos de revestimento de 2.1/2". A amostragem foi feita mediante a utilização de um barrilete amostrador padrão, de diâmetro interno e externo de 1.3/8" e 2", respectivamente. A cravação procedeu-se por meio de golpes de um peso de 65kg caindo em queda livre de 75cm.

Foi anotado o número de golpes necessários para a penetração de cada 15cm de amostrador, até a penetração total de 45cm do mesmo. O índice de resistência à penetração (N) é representado pelo número de golpes necessários para a penetração dos últimos 30cm do amostrador.

Este valor é indicado como um número inteiro junto ao gráfico e é utilizado para estabelecer uma correlação com a Tensão Admissível do Solo.

Nos casos em que não ocorre penetração de 45cm do amostrador, o resultado é apresentado de forma fracionária. A penetração obtida apenas com o peso do martelo apoiado sobre a cabeça de bater, corresponde a 0 (zero) golpes. Os resultados são apresentados nos boletins no Anexo I.

RAM SONDAGENS
E SERVIÇOS LTDA

3. PARAMETROS E CRITERIOS.

3.1 Índice de penetração

Determinação que se dá pelo número de golpes correspondente à cravação de 30 cm do amostrador-padrão, após a cravação inicial de 15 cm, utilizando-se corda de sisal para levantamento do martelo padronizado. As apresentações das penetrações do amostrador devem seguir os exemplos da Tabela 1.

Tabela 1 – Apresentação das penetrações

Penetração	Registro dos golpes	Exemplo
Penetração de 45 cm Três trechos iguais a 15 cm	Golpes por trecho	3/15 – 3/15 – 4/15
Penetração diferente de 45 cm Trechos diferentes de 15 cm	Número de golpes para uma penetração imediatamente superior a 15 cm	3/17 – 4/14 – 5/15
Penetração superior a 45 cm com a aplicação do primeiro golpe de martelo	Número de golpes e respectiva penetração	1/58
Penetração <u>com haste e amostrador</u> , sem número de golpes	Sem número de golpes	PH/50
Penetração <u>com martelo, haste e amostrador</u> , sem número de golpes	Sem número de golpes	PM/70
Penetração superior a 45 cm com a aplicação de poucos golpes do martelo	Número de golpes e respectiva penetração nos respectivos intervalos	1/33 – 1/20
Penetração inferior a 45 cm Se em qualquer dos três segmentos, o número de golpes ultrapassar 30	Número de golpes para cada intervalo de penetração	32/15
Se não for observado avanço do amostrador durante a aplicação de cinco golpes sucessivos do martelo	Número de golpes para zero centímetros de penetração	5/0

*Conforme NBR 6484/2020-

A sondagem a percussão deve ser dada por terminada nos seguintes casos:

Critério de paralisação

O critério de paralisação das sondagens é de responsabilidade técnica da contratante ou de seu preposto, e deve ser definido de acordo com as necessidades específicas do projeto.

Na ausência do fornecimento do critério de paralisação por parte da contratante ou de seu preposto, as sondagens devem avançar até que seja atingido um dos seguintes critérios:

- avanço da sondagem até a profundidade na qual tenham sido obtidos 10 m de resultados consecutivos indicando N iguais ou superiores a 25 golpes;

- b) avanço da sondagem até a profundidade na qual tenham sido obtidos 8 m de resultados consecutivos indicando N iguais ou superiores a 30 golpes;
c) avanço da sondagem até a profundidade na qual tenham sido obtidos 6 m de resultados consecutivos indicando N iguais ou superiores a 35 golpes.

- A cravação do amostrador-padrão é interrompida antes dos 45 cm de penetração sempre que ocorrer uma das seguintes situações:

- a) se em qualquer dos três segmentos de 15 cm, o número de golpes ultrapassar 40;
b) se o amostrador-padrão não avançar durante a aplicação de cinco golpes sucessivos do martelo.

- Caso ocorra a situação descrita em b), antes da profundidade de 3 m, a sondagem deve ser deslocada, no mínimo duas vezes para posições diametralmente opostas, a 2 m da sondagem inicial, ou conforme orientação do cliente ou seu preposto.

Atingidas as condições assim definidas, os ensaios de penetração devem ser suspensos, sendo executado a seguir, ensaio de avanço da perfuração com lavagem por tempo.

O processo de perfuração por circulação de água, associado aos ensaios de penetração, deve ser utilizado até onde se obtiver, nesses ensaios, uma das seguintes condições:

- a) em 3 m sucessivos, se obtiver 30 golpes para penetração dos 15 cm iniciais o amostrador padrão;
b) em 4 m sucessivos, se obtiver 50 golpes para penetração dos 30 cm iniciais do amostrador padrão;
c) em 5 m sucessivos, se obtiver 50 golpes para a penetração dos 45 cm do amostrador padrão.

Havendo necessidade técnica de continuar a investigação do subsolo em profundidades superiores, o processo de perfuração foi prosseguido pelo método rotativo, por solicitado e indicado pela fiscalização.

RAM SONDAGENS
E SERVIÇOS LTDA

5. SERVIÇOS EXECUTADOS

Nesta área, foram executados **17 furos de sondagem a percussão**, SPT conforme Medição discriminada na tabela abaixo, representando também as profundidades máximas, que além delas, são impenetráveis pelo método de Percussão - SPT.

SONDAGENS A PERCUSSÃO – SPT				
Sondagem	Local da Sondagem	Profundidade em Solo (M)	Profundidade Acumula (M)	Nível d'Água
SPT 01	CEIM ILHA ENCANTADA	14,45	14,45	1,35
SPT 02	CEIM ILHA ENCANTADA	12,45	26,90	1,30
SPT 03	CEIM ILHA ENCANTADA	11,45	38,35	1,50
SPT 04	CEIM ILHA ENCANTADA	12,45	50,80	1,80
SPT 05	CEIM ILHA ENCANTADA	11,45	62,25	1,60
SPT 06	CEIM ILHA ENCANTADA	13,45	75,70	1,80
SPT 07	CEIM ILHA ENCANTADA	12,45	88,15	1,80
SPT 08	CEIM ILHA ENCANTADA	10,45	98,60	1,50
SPT 09	CEIM ILHA ENCANTADA	12,45	111,05	1,60
SPT 10	CEIM ILHA ENCANTADA	11,45	122,50	1,80
SPT 11	CEIM ILHA ENCANTADA	12,45	134,90	1,70
SPT 12	CEIM ILHA ENCANTADA	11,45	146,40	1,90
SPT 13	CEIM ILHA ENCANTADA	12,45	158,85	1,80
SPT 14	CEIM ILHA ENCANTADA	13,45	172,30	1,50
SPT 15	CEIM ILHA ENCANTADA	11,45	183,75	1,70

SPT 16	CEIM ILHA ENCANTADA	12,45	196,20	1,80
SPT 17	CEIM ILHA ENCANTADA	12,45	208,65	1,80
TOTAL PERFURAÇÃO			208,65	N.A

- Simbologia N.A , representa: “Nível d’água Encontrado” – NA

4.2 Exame Tátil Visual

O exame visual das amostras permite avaliar a predominância do tamanho de grãos, sendo possível individualizar grãos de tamanho superior à um décimo de milímetro, admitidos como visíveis a olho nu.

* Solos com predominância de:

- grãos maiores que 2 mm, devem ser classificados como pedregulhos;
- grãos inferiores a 2 mm e superiores a 0,1 mm, devem ser classificados como areias.

Um exame mais acurado permite a subdivisão das areias em:

- grossas: grãos da ordem de 1,0 mm;
- medias: grãos da ordem de 0,5 mm;
- finas: grãos da ordem de 0,2 mm.

- Solos com predominância de partículas ou grãos inferiores a 0,1 mm devem ser classificados como:

- argilas;
- siltes.

As argilas se distinguem dos siltes pela plasticidade, quando possuem umidade suficiente, pela coesão, quando secas ao ar e pela mobilidade da água em estado saturado de agitação.

Através do ensaio de resistência à penetração, os valores de SPT obtidos, conforme informados nos perfis em anexo, dão uma indicação quanto à consistência (solos argilosos) ou estado de compactação (solos arenosos) das camadas do solo investigadas; e conforme a tabela NBR 6484/2020 Anexo A, expomos uma correlação entre Resistência à Penetração e Pressão Admissível, para uma avaliação preliminar, sendo:

Tabela A.1 – Estado de compactidade e consistência

Solo	Índice de resistência à penetração <i>N</i>	Designação ^a
Areias e siltes arenosos	≤ 4	Fofa(o)
	5 a 8	Pouco compacta(o)
	9 a 18	Medianamente compacta(o)
	19 a 40	Compacta(o)
	> 40	Muito compacta(o)
Argilas e siltes argilosos	≤ 2	Muito mole
	3 a 5	Mole
	6 a 10	Média(o)
	11 a 19	Rija(o)
	20 a 30	Muito rija(o)
	> 30	Dura(o)

^a As expressões empregadas para a designação da compactidade das areias (fofa, compacta etc.) são referências à deformabilidade e à resistência destes solos, sob o ponto de vista de fundações, e não podem ser confundidas com as mesmas denominações empregadas para a designação da compactidade relativa das areias ou para a situação perante o índice de vazios críticos, definidos na mecânica dos solos.

*Conforme NBR 6484/2020

4.3 - TABELA DE SONDAGEM PARA CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS

Avaliação preliminares: Correlações empíricas entre Resistência a Penetração e Pressão Admissível para uma avaliação preliminar, sendo:

Nº de Golpes	Compactidade	Pressão Admissível (Kg/cm ²)
≤ 4	Fofa	0,5 / 1,0
5 a 8	Pouco Compacta	1,0 / 1,5
9 a 18	Medianamente Compacta	1,5 / 3,0
19 a 40	Compacta	3,0 / 5,0
>40	Muito Compacta	>5,0

- SOLOS COESOS.

Após numerosos ensaios, Terzaghi e Peck indicam as seguintes relações:

Consistência, número de golpes N e compressão simples:

(correlações empíricas – uso limitado a estudos preliminares).

Consistência	S.P.T.	c. simples – Kg/cm ²
Muito mole	2	0.25
Mole	2 - 4	0,25 – 0,50
Média	4 – 8	0,50 – 1,00
Rija	8 – 15	1,00 – 2,00
Muito rija	15 – 30	2,00 – 4,00
Dura	> 30	4,00 – 8,00

A **EMPRESA** se coloca ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos adicionais relativos ao presente trabalho.

Sendo o que nos apresenta para o momento, firmamo-nos.

Atenciosamente.

RAM SONDAGENS
E SERVIÇOS LTDA



ANEXOS

RAM SONDAGENS
E SERVIÇOS LTDA

ANEXOS

LOCAÇÃO DOS FUROS DE SONDAGEM

RAM SONDAGENS
E SERVIÇOS LTDA



RAM SONDAGEM E SERVIÇOS LTDA

9038/25

Localização de Sondagem

Escala 1:1.069,03

Cliente: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

Página 1/1

Local: SÃO MATEUS/ES, 29933-060

Data 28/01/2025

30/01/2025




SP-002	18,684371°S; 39,870757°O; WGS84	SP-012	18,684106°S; 39,871261°O; WGS84
SP-016	18,684008°S; 39,871542°O; WGS84	SP-011	18,684119°S; 39,871364°O; WGS84
SP-009	18,684278°S; 39,871281°O; WGS84	SP-004	18,684215°S; 39,870697°O; WGS84
SP-008	18,684138°S; 39,870909°O; WGS84	SP-014	18,684167°S; 39,871587°O; WGS84
SP-006	18,684283°S; 39,870967°O; WGS84	SP-017	18,683939°S; 39,871521°O; WGS84
SP-003	18,684287°S; 39,870725°O; WGS84	SP-015	18,684092°S; 39,871566°O; WGS84
SP-007	18,684203°S; 39,870939°O; WGS84	SP-001	18,684445°S; 39,870777°O; WGS84
SP-013	18,684042°S; 39,871245°O; WGS84	SP-010	18,684193°S; 39,871268°O; WGS84
SP-005	18,684362°S; 39,870986°O; WGS84		
Rua Capitão Fonseca SN - QD 35 LT 20 Cidade Beira Mar - Rio das Ostras / RJ CEP: 28890-146		Resp. Técnico FRANCISCO HEELTON ALVES SOUSA GEÓLOGO - CREA/RJ 2014107596	

ANEXOS

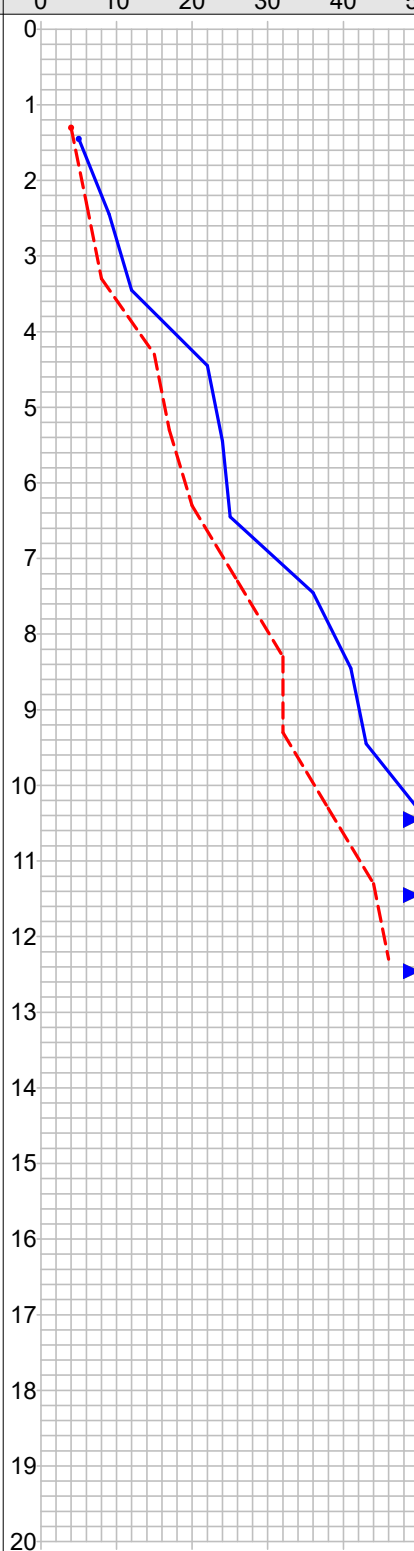
PERFIS GEOLÓGICO- GEOTÉCNICOS INDIVIDUAIS

RAM SONDAGENS
E SERVIÇOS LTDA

		RAM SONDAGEM E SERVIÇOS LTDA				9038/25				
		Sondagem de Reconhecimento a Percussão				SP-001				
		Cliente: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS Ref.: CEIM ILHA ENCATANDA Local: Rua 22, Guriri, SÃO MATEUS/ES, 29933-060				Página 1/1 Data 28/01/2025				
Ext.: 50,8 mm Int.: 34,9 mm Ø Amostrador Ø Revestimento: 63,5 mm		Altura de queda: 75 cm Peso: 65 kgf Escala vertical: 1:100 Sistema: Manual		Cota da boca do furo: — Revestimento: 2,00 m 1,35 m 1,40 m Nível d'água:		Coordenadas Latitude: 18,739376°S Longitude: 39,761814°O				
Perfuração: CA-Circulação d'Água TC-Trado Concha TH-Trado Helicoidal -Revestimento										
N.A.	Rev. / Perf. (m)	SPT Golpes 15 cm			Nº de Golpes Penetração 30 cm		Resistência à Penetração × Profundidade		Prof. (m)	Classificação do Material
		1ª	2ª	3ª	1ª + 2ª	2ª + 3ª	1ª + 2ª 2ª + 3ª			
							0 10 20 30 40 50			
Inicial: 1,35 m (28/01/2025) Final: 1,40 m (28/01/2025)	TH TC								0,00	Solo orgânico.
	1,00 0,50								0,10	
		2/15	3/15	5/15	5	8			1	Areia média, cor cinza clara, compactidade pouco compacta.
		4/15	5/15	6/15	9	11			2	
		4/15	6/15	6/15	10	12			3	
		6/15	8/15	10/15	14	18			4	
		6/15	10/15	12/15	16	22			5	
		8/15	11/15	13/15	19	24			6	
		8/15	10/15	12/15	18	22			7	
		9/15	12/15	13/15	21	25			8	
		9/15	18/15	20/15	27	38			9	
		10/15	20/15	22/15	30	42			10	
		12/15	23/15	24/15	35	47			11	
		12/15	25/15	26/15	37	51			12	
		14/15	27/15	28/15	41	55			13	
		16/15	30/15	32/15	46	62			14	
	14,45								14,45	
								15	LIMITE DE SONDAGEM	
								16	Obs.: Paralisada por obter 6 m consecutivos indicando N iguais ou superiores a 35 golpes (5.2.4.2 (c) NBR 6484:2020).	
								17		
								18		
								19		
								20		
Rua Capitão Fonseca SN - QD 35 LT 20 Cidade Beira Mar - Rio das Ostras / RJ CEP: 28890-146					Resp. Técnico FRANCISCO HEELTON ALVES SOUSA GEÓLOGO - CREA/RJ 2014107596					


		RAM SONDAGEM E SERVIÇOS LTDA					9038/25						
		Sondagem de Reconhecimento a Percussão					SP-002						
		Cliente: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS Ref.: CEIM ILHA ENCATANDA Local: Rua 22, Guriri, SÃO MATEUS/ES, 29933-060					Página 1/1 Data 28/01/2025						
Ø Amostrador		Ext.: 50,8 mm Int.: 34,9 mm		Altura de queda: 75 cm Peso: 65 kgf Escala vertical: 1:100 Sistema: Manual		Cota da boca do furo: — Revestimento: 0,00 m 1,30 m 1,32 m Nível d'água:		Coordenadas Latitude: 18,739361°S Longitude: 39,761732°O					
Perfuração: CA-Circulação d'Água TC-Trado Concha TH-Trado Helicoidal													
N.A.	Rev. / Perf. (m)	SPT Golpes 15 cm 1ª 2ª 3ª			Nº de Golpes Penetração 30 cm 1ª + 2ª 2ª + 3ª		Resistência à Penetração × Profundidade 1ª + 2ª 2ª + 3ª 0 10 20 30 40 50			Prof. (m)	Classificação do Material		
Inicial: 1,30 m (28/01/2025) Final: 1,32 m (28/01/2025) CA	TH TC	1,00 0,50								0,00	Solo orgânico.		
		2/15	2/15	3/15	4	5				0,15	Areia média, cor cinza, compactidade pouco compacta.		
		3/15	4/15	6/15	7	10							
		3/15	8/15	9/15	11	17							
		6/15	8/15	10/15	14	18							
		6/15	10/15	12/15	16	22					Areia fina, cor cinza clara, compactidade de medianamente compacta a muito compacta.		
		8/15	12/15	13/15	20	25							
		9/15	17/15	20/15	26	37							
		9/15	20/15	22/15	29	42							
		10/15	22/15	26/15	32	48							
		13/15	23/15	28/15	36	51							
		13/15	27/15	30/15	40	57							
		15/15	29/15	33/15	44	62							
		12,45										12,45	LIMITE DE SONDAGEM Obs.: Paralisada por obter 6 m consecutivos indicando N iguais ou superiores a 35 golpes (5.2.4.2 (c) NBR 6484:2020).
Rua Capitão Fonseca SN - QD 35 LT 20 Cidade Beira Mar - Rio das Ostras / RJ CEP: 28890-146					Resp. Técnico  FRANCISCO HEELTON ALVES SOUSA GEÓLOGO - CREA/RJ 2014107596								

		RAM SONDAGEM E SERVIÇOS LTDA				9038/25				
		Sondagem de Reconhecimento a Percussão				SP-003				
		Cliente: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS Ref.: CEIM ILHA ENCATANDA Local: Rua 22, Guriri, SÃO MATEUS/ES, 29933-060				Página 1/1 Data 28/01/2025				
Ext.: 50,8 mm Int.: 34,9 mm Ø Amostrador Ø Revestimento: 63,5 mm		Altura de queda: 75 cm Peso: 65 kgf Escala vertical: 1:100 Sistema: Manual		Cota da boca do furo: — Revestimento: 2,00 m 1,50 m 1,52 m Nível d'água:		Coordenadas Latitude: 18,739346°S Longitude: 39,761562°O				
Perfuração: CA-Circulação d'Água TC-Trado Concha TH-Trado Helicoidal -Revestimento										
N.A.	Rev. / Perf. (m)	SPT Golpes 15 cm 1ª 2ª 3ª		Nº de Golpes Penetração 30 cm 1ª + 2ª 2ª + 3ª		Resistência à Penetração × Profundidade 1ª + 2ª 2ª + 3ª		Prof. (m)	Classificação do Material	
Inicial: 1,50 m (28/01/2025) Final: 1,52 m (28/01/2025) CA	0,50	2/15	3/15	3/15	5	6		0,00	Solo orgânico.	
	1,00	3/15	3/15	5/15	6	8		0,20	Areia fina, cor cinza clara, compactidade pouco compacta.	
	1,50	4/15	7/15	8/15	11	15		1,80		
	2,00	6/15	4/15	13/15	10	17				
	2,50	6/15	10/15	14/15	16	24				
	3,00	8/15	19/15	20/15	27	39				
	3,50	10/15	23/15	24/15	33	47		6,70	Areia média a grossa, cor cinza clara, compactidade de pouco compacta a compacta.	
	4,00	12/15	24/15	26/15	36	50				
	4,50	13/15	27/15	29/15	40	56				
	5,00	15/15	29/15	31/15	44	60				
	5,50	16/15	30/15	33/15	46	63				
	6,00							11,45	Areia fina, cor cinza clara, compactidade muito compacta.	
	6,50									
	7,00									
7,50										
8,00										
8,50										
LIMITE DE SONDAGEM Obs.: Paralisada por obter 6 m consecutivos indicando N iguais ou superiores a 35 golpes (5.2.4.2 (c) NBR 6484:2020).										
Rua Capitão Fonseca SN - QD 35 LT 20 Cidade Beira Mar - Rio das Ostras / RJ CEP: 28890-146					Resp. Técnico FRANCISCO HEELTON ALVES SOUSA GEÓLOGO - CREA/RJ 2014107596					

		RAM SONDAGEM E SERVIÇOS LTDA			9038/25	
		Sondagem de Reconhecimento a Percussão			SP-004	
		Cliente: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS Ref.: CEIM ILHA ENCATANDA Local: Rua 22, Guriri, SÃO MATEUS/ES, 29933-060			Página 1/1 Data 28/01/2025	
Ext.: 50,8 mm Int.: 34,9 mm Ø Amostrador Ø Revestimento: 63,5 mm		Altura de queda: 75 cm Peso: 65 kgf Escala vertical: 1:100 Sistema: Manual		Cota da boca do furo: — Revestimento: 2,00 m 1,80 m 1,82 m Nível d'água:		
				Coordenadas Latitude: 18,739330°S Longitude: 39,761464°O		
Perfuração: CA-Circulação d'Água TC-Trado Concha TH-Trado Helicoidal -Revestimento						
N.A.	Rev. / Perf. (m)	SPT Golpes 15 cm	Nº de Golpes Penetração 30 cm	Resistência à Penetração × Profundidade	Prof. (m)	Classificação do Material
		1ª 2ª 3ª	1ª + 2ª 2ª + 3ª	1ª + 2ª 2ª + 3ª 0 10 20 30 40 50		
Inicial: 1,80 m (28/01/2025) Final: 1,82 m (28/01/2025) CA	1,00 0,50	2/15 2/15 3/15	4 5		0,00 0,20	Solo orgânico.
		3/15 3/15 6/15	6 9		2,05	Areia fina, cor cinza clara, compactidade pouco compacta.
		3/15 5/15 7/15	8 12			Areia média, cor cinza clara, compactidade de medianamente compacta a compacta.
		5/15 10/15 12/15	15 22			
		6/15 11/15 13/15	17 24			
		8/15 12/15 13/15	20 25		6,10	
		9/15 17/15 19/15	26 36			Areia fina, cor cinza clara, compactidade de compacta a muito compacta.
		13/15 19/15 22/15	32 41			
		12/15 20/15 23/15	32 43		9,50	
		14/15 24/15 27/15	38 51			Areia média a grossa, cor cinza clara, compactidade muito compacta.
		16/15 28/15 29/15	44 57			
	12,45	16/15 30/15 34/15	46 64		12,45	LIMITE DE SONDAGEM
						Obs.: Paralisada por obter 6 m consecutivos indicando N iguais ou superiores a 35 golpes (5.2.4.2 (c) NBR 6484:2020).
Rua Capitão Fonseca SN - QD 35 LT 20 Cidade Beira Mar - Rio das Ostras / RJ CEP: 28890-146			Resp. Técnico  FRANCISCO HEELTON ALVES SOUSA GEÓLOGO - CREA/RJ 2014107596			

CONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:2022; NBR 13441:2021; NBR 15492:2007

		RAM SONDAGEM E SERVIÇOS LTDA				9038/25				
		Sondagem de Reconhecimento a Percussão				SP-005				
		Cliente: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS Ref.: CEIM ILHA ENCATANDA Local: Rua 22, SÃO MATEUS/ES, 29933-060				Página 1/1 Data 28/01/2025				
Ext.: 50,8 mm Int.: 34,9 mm Ø Amostrador Ø Revestimento: 63,5 mm		Altura de queda: 75 cm Peso: 65 kgf Escala vertical: 1:100 Sistema: Manual		Cota da boca do furo: — Revestimento: 2,00 m Nível d'água: 1,60 m 1,62 m		Coordenadas Latitude: 18,739163°S Longitude: 39,761789°O				
Perfuração: CA-Circulação d'Água TC-Trado Concha TH-Trado Helicoidal -Revestimento										
N.A.	Rev. / Perf. (m)	SPT Golpes 15 cm 1ª 2ª 3ª			Nº de Golpes Penetração 30 cm 1ª + 2ª 2ª + 3ª		Resistência à Penetração × Profundidade 1ª + 2ª 2ª + 3ª		Prof. (m)	Classificação do Material
Inicial: 1,60 m (28/01/2025) Final: 1,62 m (28/01/2025) CA	0,50								0,00	Solo orgânico.
	1,00								0,10	
	1,50	3/15	3/15	7/15	6	10				Areia fina, cor cinza clara, compactidade medianamente compacta.
	2,00	3/15	5/15	8/15	8	13				
	2,50	5/15	8/15	10/15	13	18				
	3,00	6/15	10/15	12/15	16	22				
	3,50	6/15	11/15	14/15	17	25				
	4,00	8/15	17/15	20/15	25	37				
	4,50	9/15	18/15	23/15	27	41				Areia média, cor cinza clara, compactidade de compacta a muito compacta.
	5,00	9/15	20/15	25/15	29	45				
	5,50	12/15	23/15	26/15	35	49				
	6,00	14/15	27/15	28/15	41	55				
	6,50	16/15	30/15	32/15	46	62				Areia fina, cor cinza clara, compactidade muito compacta.
	7,00									
									11,45	LIMITE DE SONDAGEM Obs.: Paralisada por obter 6 m consecutivos indicando N iguais ou superiores a 35 golpes (5.2.4.2 (c) NBR 6484:2020).
Rua Capitão Fonseca SN - QD 35 LT 20 Cidade Beira Mar - Rio das Ostras / RJ CEP: 28890-146					Resp. Técnico Francisco Heelton Alves Sousa GEÓLOGO - CREA/RJ 2014107596					

		RAM SONDAGEM E SERVIÇOS LTDA					9038/25					
		Sondagem de Reconhecimento a Percussão					SP-006					
		Cliente: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS Ref.: CEIM ILHA ENCATANDA Local: Rua 22, SÃO MATEUS/ES, 29933-060					Página 1/1 Data 28/01/2025					
Ext.: 50,8 mm Int.: 34,9 mm Ø Amostrador		Altura de queda: 75 cm Peso: 65 kgf Escala vertical: 1:100 Ø Revestimento: 63,5 mm Sistema: Manual		Cota da boca do furo: — Revestimento: 2,00 m Nível d'água: 1,80 m 1,82 m		Coordenadas Latitude: 18,739151°S Longitude: 39,761712°O						
Perfuração: CA-Circulação d'Água TC-Trado Concha TH-Trado Helicoidal -Revestimento												
N.A.	Rev. / Perf. (m)	SPT Golpes 15 cm 1ª 2ª 3ª			Nº de Golpes Penetração 30 cm 1ª + 2ª 2ª + 3ª		Resistência à Penetração × Profundidade 1ª + 2ª 2ª + 3ª 0 10 20 30 40 50		Prof. (m)	Classificação do Material		
Inicial: 1,80 m (28/01/2025) Final: 1,82 m (28/01/2025)	TH TC	1,00 0,50							01 02	0,00 0,15	Solo orgânico.	
	CA	2/15 3/15 4/15	5	7					03 04		Areia fina, cor cinza clara, compactidade pouco compacta.	
		3/15 4/15 4/15	7	8					05			
		3/15 5/15 7/15	8	12					06	3,10		
		5/15 7/15 9/15	12	16					07		Areia média, cor cinza clara, compactidade medianamente compacta.	
		6/15 8/15 10/15	14	18					08			
		6/15 10/15 12/15	16	22					09	5,70		
		8/15 12/15 13/15	20	25					10		Areia média a grossa, cor cinza clara, compactidade compacta.	
		9/15 20/15 21/15	29	41					11	7,50		
		10/15 22/15 23/15	32	45					12			
		10/15 23/15 25/15	33	48					13		Areia fina, cor cinza clara, compactidade muito compacta.	
		12/15 27/15 28/15	39	55					14			
		14/15 29/15 30/15	43	59					15			
		15/15 30/15 34/15	45	64					16	13,45	LIMITE DE SONDAGEM Obs.: Paralisada por obter 6 m consecutivos indicando N iguais ou superiores a 35 golpes (5.2.4.2 (c) NBR 6484:2020).	
		Rua Capitão Fonseca SN - QD 35 LT 20 Cidade Beira Mar - Rio das Ostras / RJ CEP: 28890-146					Resp. Técnico  FRANCISCO HEELTON ALVES SOUSA GEÓLOGO - CREA/RJ 2014107596			CONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:2022; NBR 13441:2021; NBR 15492:2007		


		RAM SONDAGEM E SERVIÇOS LTDA				9038/25					
		Sondagem de Reconhecimento a Percussão				SP-007					
		Cliente: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS Ref.: CEIM ILHA ENCATANDA Local: Rua 22, Guriri, SÃO MATEUS/ES, 29933-060				Página 1/1 Data 29/01/2025					
Ø Amostrador		Ext.: 50,8 mm Int.: 34,9 mm		Altura de queda: 75 cm Peso: 65 kgf Escala vertical: 1:100 Sistema: Manual		Cota da boca do furo: — Revestimento: 2,00 m Nível d'água: 1,80 m 1,82 m		Coordenadas Latitude: 18,739145°S Longitude: 39,761568°O			
Perfuração: CA-Circulação d'Água TC-Trado Concha TH-Trado Helicoidal -Revestimento											
N.A.	Rev. / Perf. (m)	SPT Golpes 15 cm 1ª 2ª 3ª			Nº de Golpes Penetração 30 cm 1ª + 2ª 2ª + 3ª		Resistência à Penetração × Profundidade 1ª + 2ª 2ª + 3ª 0 10 20 30 40 50			Prof. (m)	Classificação do Material
Inicial: 1,80 m (29/01/2025) Final: 1,82 m (29/01/2025) CA	0,50	2	2	3	4	5	0			0,00	Solo orgânico.
	1,00	15	15	15	6	6	1			0,15	Areia grossa, cor cinza clara, compactidade pouco compacta.
	1,50	3	3	3	8	12	2			03	
	2,00	3	5	7	12	16	3			04	
	2,50	3	7	9	16	22	4			05	
	3,00	5	7	9	16	22	5			06	
	3,10	6	10	12	16	22	6			07	Areia média, cor cinza clara, compactidade de medianamente compacta a compacta.
	3,50	8	12	13	20	25	7			08	
	4,00	9	19	20	28	39	8			09	
	4,50	9	20	22	29	42	9			10	
	5,00	10	23	21	33	44	10			11	
	6,25	13	24	27	37	51	11			12	Areia fina, cor cinza clara, compactidade de compacta a muito compacta.
	7,00	13	26	29	39	55	12			13	
	8,00	15	30	32	45	62	13			14	
	9,00	15	15	15			14			15	
10,00	15	15	15			15					
12,45						16				LIMITE DE SONDAGEM Obs.: Paralisada por obter 6 m consecutivos indicando N iguais ou superiores a 35 golpes (5.2.4.2 (c) NBR 6484:2020).	
13,00						17					
14,00						18					
15,00						19					
16,00						20					
Rua Capitão Fonseca SN - QD 35 LT 20 Cidade Beira Mar - Rio das Ostras / RJ CEP: 28890-146						Resp. Técnico FRANCISCO HEELTON ALVES SOUSA GEÓLOGO - CREA/RJ 2014107596					


		RAM SONDAGEM E SERVIÇOS LTDA			9038/25						
		Sondagem de Reconhecimento a Percussão			SP-008						
		Cliente: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS Ref.: CEIM ILHA ENCATANDA Local: Rua 22, SÃO MATEUS/ES, 29933-060			Página 1/1 Data 29/01/2025						
Ext.: 50,8 mm Int.: 34,9 mm Ø Amostrador Ø Revestimento: 63,5 mm		Altura de queda: 75 cm Peso: 65 kgf Escala vertical: 1:100 Sistema: Manual		Cota da boca do furo: — Revestimento: 2,00 m 1,50 m 1,55 m Nível d'água:							
				Coordenadas							
				Latitude: 18,739141°S							
				Longitude: 39,761469°O							
Perfuração: CA-Circulação d'Água TC-Trado Concha TH-Trado Helicoidal -Revestimento											
N.A.	Rev. / Perf. (m)	SPT			Prof. (m)	Classificação do Material					
		Golpes 15 cm									
		1ª	2ª	3ª							
		Nº de Golpes Penetração 30 cm			Resistência à Penetração × Profundidade						
		1ª + 2ª			1ª + 2ª 2ª + 3ª						
					0 10 20 30 40 50						
Inicial: 1,50 m (29/01/2025) Final: 1,55 m (29/01/2025) CA	0,50	2/15	3/15	5/15	5	8	0	01	0,00	Solo orgânico.	
	1,00	3/15	5/15	8/15	8	13	1	02	0,20	Areia média a grossa, cor cinza clara, compactade pouco compacta.	
	1,50	6/15	7/15	10/15	13	17	2	03	2,10		
	2,00	6/15	10/15	13/15	16	23	3	04			
	2,50	8/15	20/15	22/15	28	42	4	05		Areia grossa, cor cinza clara, compactade de medianamente compacta a muito compacta.	
	3,00	9/15	22/15	23/15	31	45	5	06			
	3,50	12/15	22/15	25/15	34	47	6	07			
	4,00	12/15	26/15	28/15	38	54	7	08	5,50	Areia fina, cor cinza clara, compactade muito compacta.	
	4,50	15/15	27/15	29/15	42	56	8	09			
	5,00	16/15	30/15	33/15	46	63	9	10			
	5,50						10	11		LIMITE DE SONDAGEM	
	6,00						11	12			
	6,50						12	13			
Obs.: Paralisada por obter 6 m consecutivos indicando N iguais ou superiores a 35 golpes (5.2.4.2 (c) NBR 6484:2020).											
Rua Capitão Fonseca SN - QD 35 LT 20 Cidade Beira Mar - Rio das Ostras / RJ CEP: 28890-146						Resp. Técnico FRANCISCO HEELTON ALVES SOUSA GEÓLOGO - CREA/RJ 2014107596					

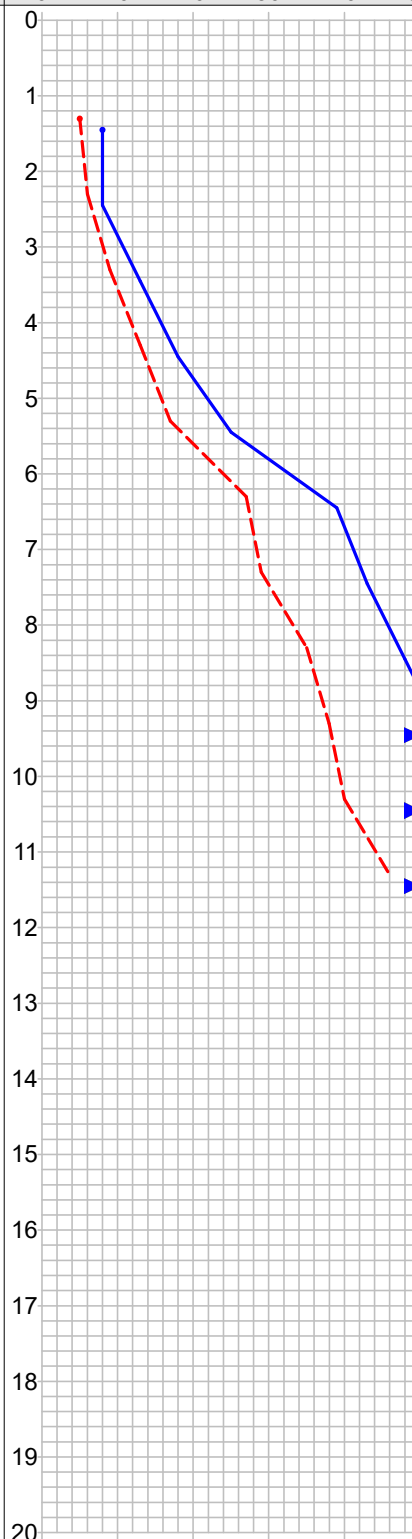
		RAM SONDAGEM E SERVIÇOS LTDA					9038/25			
		Sondagem de Reconhecimento a Percussão					SP-009			
		Cliente: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS Ref.: CEIM ILHA ENCATANDA Local: Rua 22, Guriri, SÃO MATEUS/ES, 29933-060					Página 1/1 Data 29/01/2025			
Ext.: 50,8 mm Int.: 34,9 mm Ø Amostrador Ø Revestimento: 63,5 mm		Altura de queda: 75 cm Peso: 65 kgf Escala vertical: 1:100 Sistema: Manual		Cota da boca do furo: — Revestimento: 2,00 m 1,60 m 1,70 m Nível d'água:		Coordenadas Latitude: 18,738993°S Longitude: 39,761839°O				
Perfuração: CA-Circulação d'Água TC-Trado Concha TH-Trado Helicoidal -Revestimento										
N.A.	Rev. / Perf. (m)	SPT Golpes 15 cm 1ª 2ª 3ª			Nº de Golpes Penetração 30 cm 1ª + 2ª 2ª + 3ª		Resistência à Penetração × Profundidade 1ª + 2ª 2ª + 3ª		Prof. (m)	Classificação do Material
Inicial: 1,60 m (29/01/2025) Final: 1,70 m (29/01/2025) CA	1,00 0,50	2/15	3/15	5/15	5	8			0,00	Solo orgânico.
		2/15	3/15	7/15	5	10			2,10	Areia fina, cor cinza clara, compactade pouco compacta.
		3/15	5/15	8/15	8	13				Areia média, cor cinza clara, compactade medianamente compacta.
		5/15	8/15	10/15	13	18			4,50	
		6/15	10/15	12/15	16	22				Areia grossa, cor cinza clara, compactade compacta.
		8/15	12/15	13/15	20	25			6,60	
		9/15	18/15	21/15	27	39				Areia fina, cor cinza clara, compactade de compacta a muito compacta.
		9/15	19/15	22/15	28	41				
		12/15	21/15	23/15	33	44				
		14/15	23/15	25/15	37	48				
		16/15	24/15	28/15	40	52				
		16/15	30/15	31/15	46	61			12,45	LIMITE DE SONDAGEM
										Obs.: Paralisada por obter 6 m consecutivos indicando N iguais ou superiores a 35 golpes (5.2.4.2 (c) NBR 6484:2020).
Rua Capitão Fonseca SN - QD 35 LT 20 Cidade Beira Mar - Rio das Ostras / RJ CEP: 28890-146					Resp. Técnico  FRANCISCO HEELTON ALVES SOUSA GEÓLOGO - CREA/RJ 2014107596					

		RAM SONDAGEM E SERVIÇOS LTDA					9038/25					
		Sondagem de Reconhecimento a Percussão					SP-010					
		Cliente: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS Ref.: CEIM ILHA ENCATANDA Local: Rua 22, Guriri, SÃO MATEUS/ES, 29933-060					Página 1/1 Data 29/01/2025					
Ø Amostrador		Ext.: 50,8 mm Int.: 34,9 mm		Altura de queda: 75 cm Peso: 65 kgf Escala vertical: 1:100 Sistema: Manual		Cota da boca do furo: — Revestimento: 2,00 m Nível d'água: 1,80 m 1,82 m		Coordenadas Latitude: 18,738985°S Longitude: 39,761720°O				
Perfuração: CA-Circulação d'Água TC-Trado Concha TH-Trado Helicoidal -Revestimento												
N.A.	Rev. / Perf. (m)	SPT Golpes 15 cm 1ª 2ª 3ª			Nº de Golpes Penetração 30 cm 1ª + 2ª 2ª + 3ª		Resistência à Penetração × Profundidade 1ª + 2ª2ª + 3ª			Prof. (m)	Classificação do Material	
Inicial: 1,80 m (29/01/2025) Final: 1,82 m (29/01/2025) CA	1,00 0,50									0,00	Solo orgânico.	
		2/15	2/15	3/15	4	5					0,20	
		3/15	3/15	5/15	6	8						Areia grossa, cor cinza clara, compacidade pouco compacta.
		5/15	6/15	8/15	11	14					3,10	
		6/15	8/15	12/15	14	20						Areia média, cor cinza clara, compacidade de medianamente compacta a compacta.
		8/15	10/15	13/15	18	23					5,90	
		9/15	17/15	20/15	26	37						
		9/15	19/15	22/15	28	41						
		12/15	22/15	23/15	34	45						Areia fina, cor cinza clara, compacidade de compacta a muito compacta.
		13/15	25/15	27/15	38	52						
		16/15	28/15	30/15	44	58						
		17/15	30/15	33/15	47	63					11,45	
		11,45										LIMITE DE SONDAGEM
	Obs.: Paralisada por obter 6 m consecutivos indicando N iguais ou superiores a 35 golpes (5.2.4.2 (c) NBR 6484:2020).											
Rua Capitão Fonseca SN - QD 35 LT 20 Cidade Beira Mar - Rio das Ostras / RJ CEP: 28890-146					Resp. Técnico FRANCISCO HEELTON ALVES SOUSA GEÓLOGO - CREA/RJ 2014107596							

		RAM SONDAGEM E SERVIÇOS LTDA					9038/25			
		Sondagem de Reconhecimento a Percussão					SP-011			
		Cliente: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS Ref.: CEIM ILHA ENCATANDA Local: Rua 22, Guriri, SÃO MATEUS/ES, 29933-060					Página 1/1 Data 29/01/2025			
Ext.: 50,8 mm Int.: 34,9 mm Ø Amostrador Ø Revestimento: 63,5 mm		Altura de queda: 75 cm Peso: 65 kgf Escala vertical: 1:100 Sistema: Manual		Cota da boca do furo: — Revestimento: 2,00 m 1,70 m 1,80 m Nível d'água:		Coordenadas Latitude: 18,738887°S Longitude: 39,761630°O				
Perfuração: CA-Circulação d'Água TC-Trado Concha TH-Trado Helicoidal -Revestimento										
N.A.	Rev. / Perf. (m)	SPT Golpes 15 cm 1ª 2ª 3ª			Nº de Golpes Penetração 30 cm 1ª + 2ª 2ª + 3ª		Resistência à Penetração × Profundidade 1ª + 2ª 2ª + 3ª 0 10 20 30 40 50		Prof. (m)	Classificação do Material
Inicial: 1,70 m (29/01/2025) Final: 1,80 m (29/01/2025) CA	0,50	2/15	2/15	5/15	4	7	0		0,00	Solo orgânico.
	1,00	3/15	5/15	7/15	8	12	1		0,15	
	1,50	3/15	6/15	9/15	9	15	2		2,80	Areia média, cor cinza clara, compactidade de pouco compacta a medianamente compacta.
	2,00	5/15	7/15	11/15	12	18	3			
	2,50	6/15	9/15	13/15	15	22	4			
	3,00	8/15	10/15	13/15	18	23	5			
	3,50	8/15	15/15	20/15	23	35	6		7,00	Areia média a grossa, cor cinza clara, compactidade de medianamente compacta a compacta.
	4,00	10/15	17/15	22/15	27	39	7			
	4,50	12/15	20/15	25/15	32	45	8			
	5,00	12/15	23/15	27/15	35	50	9			
	5,50	15/15	25/15	29/15	40	54	10			
	6,00	17/15	28/15	30/15	45	58	11		12,45	Areia fina, cor cinza clara, compactidade de compacta a muito compacta.
	6,50						12			
	7,00						13			
	7,50						14			
8,00						15				
LIMITE DE SONDAGEM Obs.: Paralisada por obter 6 m consecutivos indicando N iguais ou superiores a 35 golpes (5.2.4.2 (c) NBR 6484:2020).										
Rua Capitão Fonseca SN - QD 35 LT 20 Cidade Beira Mar - Rio das Ostras / RJ CEP: 28890-146					Resp. Técnico FRANCISCO HEELTON ALVES SOUSA GEÓLOGO - CREA/RJ 2014107596					

		RAM SONDAGEM E SERVIÇOS LTDA					9038/25			
		Sondagem de Reconhecimento a Percussão					SP-013			
		Cliente: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS Ref.: CEIM ILHA ENCATANDA Local: Rua 22, SÃO MATEUS/ES, 29933-060					Página 1/1 Data 30/01/2025			
Ext.: 50,8 mm Int.: 34,9 mm Ø Amostrador		Altura de queda: 75 cm Peso: 65 kgf Escala vertical: 1:100 Ø Revestimento: 63,5 mm Sistema: Manual		Cota da boca do furo: — Revestimento: 2,00 m Nível d'água: 1,80 m 1,85 m		Coordenadas Latitude: 18,738940°S Longitude: 39,761445°O				
Perfuração: CA-Circulação d'Água TC-Trado Concha TH-Trado Helicoidal -Revestimento										
N.A.	Rev. / Perf. (m)	SPT Golpes 15 cm 1ª 2ª 3ª			Nº de Golpes Penetração 30 cm 1ª + 2ª 2ª + 3ª		Resistência à Penetração × Profundidade 1ª + 2ª 2ª + 3ª		Prof. (m)	Classificação do Material
Inicial: 1,80 m (30/01/2025) Final: 1,85 m (30/01/2025) CA	0,50	2/15	3/15	4/15	5	7			0,00	Solo orgânico.
	1,00	3/15	3/15	6/15	6	9			0,10	Areia média, cor cinza clara, compactidade de pouco compacta a medianamente compacta.
	1,50	3/15	5/15	8/15	8	13			2,80	
	2,00	5/15	6/15	10/15	11	16			7,10	
	2,50	6/15	8/15	13/15	14	21			Areia grossa, cor cinza clara, compactidade de medianamente compacta a compacta.	
	3,00	6/15	11/15	15/15	17	26				
	3,50	8/15	17/15	19/15	25	36				
	4,00	9/15	19/15	20/15	28	39			Areia fina, cor cinza clara, compactidade de compacta a muito compacta.	
	4,50	9/15	23/15	25/15	32	48				
	5,00	12/15	25/15	27/15	37	52				
	5,50	14/15	28/15	30/15	42	58			LIMITE DE SONDAGEM Obs.: Paralisada por obter 6 m consecutivos indicando N iguais ou superiores a 35 golpes (5.2.4.2 (c) NBR 6484:2020).	
	6,00	17/15	30/15	33/15	47	63				
	6,45									
Rua Capitão Fonseca SN - QD 35 LT 20 Cidade Beira Mar - Rio das Ostras / RJ CEP: 28890-146					Resp. Técnico  FRANCISCO HEELTON ALVES SOUSA GEÓLOGO - CREA/RJ 2014107596					

		RAM SONDAGEM E SERVIÇOS LTDA			9038/25	
		Sondagem de Reconhecimento a Percussão			SP-014	
		Cliente: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS Ref.: CEIM ILHA ENCATANDA Local: Rua 22, Guriri, SÃO MATEUS/ES, 29933-060			Página 1/1 Data 30/01/2025	
Ext.: 50,8 mm Int.: 34,9 mm Ø Amostrador Ø Revestimento: 63,5 mm		Altura de queda: 75 cm Peso: 65 kgf Escala vertical: 1:100 Sistema: Manual		Cota da boca do furo: — Revestimento: 2,00 m 1,50 m 1,53 m Nível d'água:		
				Coordenadas		
				Latitude: 18,738724°S		
				Longitude: 39,761825°O		
Perfuração: CA-Circulação d'Água TC-Trado Concha TH-Trado Helicoidal -Revestimento						
N.A.	Rev. / Perf. (m)	SPT Golpes 15 cm 1ª 2ª 3ª	Nº de Golpes Penetração 30 cm 1ª + 2ª 2ª + 3ª	Resistência à Penetração × Profundidade 1ª + 2ª 2ª + 3ª	Prof. (m)	Classificação do Material
Inicial: 1,50 m (30/01/2025) Final: 1,53 m (30/01/2025) CA	1,00 0,50	3 3 5	6	8	0,00	Solo orgânico.
	1,15	15 15 15	12	14	0,15	Areia grossa, cor cinza clara, compactidade de pouco compacta a medianamente compacta.
	1,30	15 15 15	13	18	2,80	
	1,45	15 15 15	8	10		
	1,60	15 15 15	14	18		
	1,75	15 15 15	14	20		
	1,90	15 15 15	18	24	6,85	Areia fina, cor cinza clara, compactidade compacta.
	2,05	15 15 15	26	35	8,70	
	2,20	15 15 15	28	40		Areia média, cor cinza clara, compactidade de compacta a muito compacta.
	2,35	15 15 15	32	44		
	2,50	15 15 15	36	48		
	2,65	15 15 15	43	55		
	2,80	15 15 15	46	61	13,45	
	2,95	15 15 15				LIMITE DE SONDAGEM Obs.: Paralisada por obter 6 m consecutivos indicando N iguais ou superiores a 35 golpes (5.2.4.2 (c) NBR 6484:2020).
	3,10	15 15 15				
	3,25	15 15 15				
	3,40	15 15 15				
	3,55	15 15 15				
	3,70	15 15 15				
Rua Capitão Fonseca SN - QD 35 LT 20 Cidade Beira Mar - Rio das Ostras / RJ CEP: 28890-146						Resp. Técnico  FRANCISCO HEELTON ALVES SOUSA GEÓLOGO - CREA/RJ 2014107596

		RAM SONDAGEM E SERVIÇOS LTDA				9038/25				
		Sondagem de Reconhecimento a Percussão				SP-015				
		Cliente: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS Ref.: CEIM ILHA ENCATANDA Local: Rua 22, Guriri, SÃO MATEUS/ES, 29933-060				Página 1/1 Data 30/01/2025				
Ext.: 50,8 mm Int.: 34,9 mm Ø Amostrador Ø Revestimento: 63,5 mm		Altura de queda: 75 cm Peso: 65 kgf Escala vertical: 1:100 Sistema: Manual		Cota da boca do furo: — Revestimento: 2,00 m Nível d'água: 1,70 m 1,73 m		Coordenadas Latitude: 18,738715°S Longitude: 39,761744°O				
Perfuração: CA-Circulação d'Água TC-Trado Concha TH-Trado Helicoidal -Revestimento										
N.A.	Rev. / Perf. (m)	SPT Golpes 15 cm 1ª 2ª 3ª			Nº de Golpes Penetração 30 cm 1ª + 2ª 2ª + 3ª		Resistência à Penetração × Profundidade 1ª + 2ª 2ª + 3ª 0 10 20 30 40 50		Prof. (m)	Classificação do Material
Inicial: 1,70 m (30/01/2025) Final: 1,73 m (30/01/2025) CA	1,00 0,50	2/15	3/15	5/15	5	8			0,00 0,18	Solo orgânico.
									01 02	Areia fina, cor cinza clara, compactidade pouco compacta.
									03 04	1,58
									05 06	Areia média, cor cinza clara, compactidade de pouco compacta a medianamente compacta.
									07 08	3,90
									09 10	Areia grossa, cor cinza clara, compactidade de medianamente compacta a compacta.
									11 12	6,10
									13 14	Areia fina, cor cinza clara, compactidade de compacta a muito compacta.
	11,45	18/15	28/15	30/15	46	58		11,45	LIMITE DE SONDAGEM Obs.: Paralisada por obter 6 m consecutivos indicando N iguais ou superiores a 35 golpes (5.2.4.2 (c) NBR 6484:2020).	
Rua Capitão Fonseca SN - QD 35 LT 20 Cidade Beira Mar - Rio das Ostras / RJ CEP: 28890-146						Resp. Técnico  FRANCISCO HEELTON ALVES SOUSA GEÓLOGO - CREA/RJ 2014107596				

		RAM SONDAGEM E SERVIÇOS LTDA					9038/25						
		Sondagem de Reconhecimento a Percussão					SP-016						
		Cliente: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS Ref.: CEIM ILHA ENCATANDA Local: Rua 22, Guriri, SÃO MATEUS/ES, 29933-060					Página 1/1 Data 30/01/2025						
Ext.: 50,8 mm Int.: 34,9 mm Ø Amostrador Ø Revestimento: 63,5 mm		Altura de queda: 75 cm Peso: 65 kgf Escala vertical: 1:100 Sistema: Manual		Cota da boca do furo: — Revestimento: 2,00 m 1,80 m 1,82 m Nível d'água:		Coordenadas Latitude: 18,738703°S Longitude: 39,761597°O							
Perfuração: CA-Circulação d'Água TC-Trado Concha TH-Trado Helicoidal -Revestimento													
N.A.	Rev. / Perf. (m)	SPT Golpes 15 cm			Nº de Golpes Penetração 30 cm		Resistência à Penetração × Profundidade		Prof. (m)	Classificação do Material			
		1ª	2ª	3ª	1ª + 2ª	2ª + 3ª	1ª + 2ª 2ª + 3ª						
Inicial: 1,80 m (30/01/2025) Final: 1,82 m (30/01/2025)	CA	1,00 0,50	2/15	2/15	3/15	4	5	0		0,00	Solo orgânico.		
			3/15	5/15	5/15	8	10	10		0,15			
			5/15	7/15	10/15	12	17	20		2,15	Areia média, cor cinza clara, compactade pouco compacta.		
			5/15	9/15	12/15	14	21	30					
			7/15	10/15	13/15	17	23	40					
			8/15	12/15	15/15	20	27	50					
			9/15	18/15	20/15	27	38			6,50			
			10/15	20/15	22/15	30	42				Areia grossa, cor cinza clara, compactade de medianamente compacta a compacta.		
			10/15	23/15	24/15	33	47						
			12/15	25/15	27/15	37	52						
			15/15	28/15	30/15	43	58						
			17/15	30/15	32/15	47	62			12,45			
			12,45									12,45	LIMITE DE SONDAGEM
													Obs.: Paralisada por obter 6 m consecutivos indicando N iguais ou superiores a 35 golpes (5.2.4.2 (c) NBR 6484:2020).
Rua Capitão Fonseca SN - QD 35 LT 20 Cidade Beira Mar - Rio das Ostras / RJ CEP: 28890-146					Resp. Técnico FRANCISCO HEELTON ALVES SOUSA GEÓLOGO - CREA/RJ 2014107596								

		RAM SONDAGEM E SERVIÇOS LTDA										9038/25			
		Sondagem de Reconhecimento a Percussão										SP-017			
		Cliente: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS Ref.: CEIM ILHA ENCATANDA Local: Rua 22, Guriri, SÃO MATEUS/ES, 29933-060										Página 1/1 Data 30/01/2025			
Ø Amostrador		Ext.: 50,8 mm Int.: 34,9 mm		Altura de queda: 75 cm Peso: 65 kgf Escala vertical: 1:100		Cota da boca do furo: — Revestimento: 2,00 m Nível d'água: 1,80 m		—		Coordenadas					
Ø Revestimento: 63,5 mm				Sistema: Manual		1,82 m				Latitude: 18,738692°S Longitude: 39,761489°O					
Perfuração: CA-Circulação d'Água TC-Trado Concha TH-Trado Helicoidal -Revestimento															
N.A.	Rev. / Perf. (m)	SPT			Nº de Golpes Penetração 30 cm		Resistência à Penetração × Profundidade					Prof. (m)	Classificação do Material		
		Golpes 15 cm													
		1ª	2ª	3ª	1ª + 2ª	2ª + 3ª	0	1ª + 2ª		2ª + 3ª					
								10	20	30	40	50			
Inicial: 1,80 m (30/01/2025) Final: 1,82 m (30/01/2025)	TH TC						0						01 02	0,00 0,20	Solo orgânico.
													03 04		Areia fina, cor cinza clara, compactidade pouco compacta.
													05		
													06	2,80	Areia média, cor cinza clara, compactidade medianamente compacta.
													07		
													08	5,10	
													09		Areia grossa, cor cinza clara, compactidade compacta.
													10		
													11	7,90	
													12		
													13		Areia fina, cor cinza clara, compactidade muito compacta.
													14		
													15	12,45	
															LIMITE DE SONDAGEM
															Obs.: Paralisada por obter 6 m consecutivos indicando N iguais ou superiores a 35 golpes (5.2.4.2 (c) NBR 6484:2020).



ANEXOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

RAM SONDAgens
E SERVIÇOS LTDA



EMPRESA:
**RAM SONDAGENS
e Serviços Ltda**

REGISTRO FOTOGRAFICO

Cliente: **MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS /ES**
Obra: **RECONHECIMENTO DE SOLO COM SONDAGEM SPT.**
Local: **CEIM ILHA ENCANTADA**

IDENTIF:

FOLHA: N°

01/17

SPT 01



OBS:

OBS: COORD:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FRANCISCO H. A. SOUSA
GEOLOGO- CREA/ RJ. 2014107596
CREA / ES-20210614

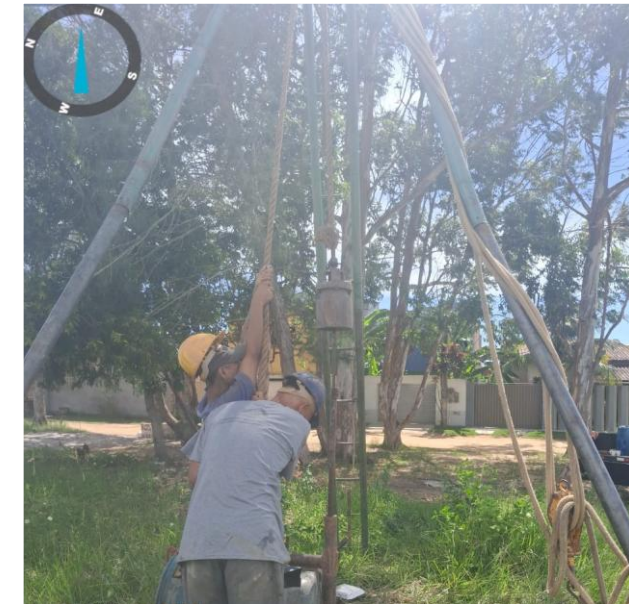
ESCALA VERT.: 1/100

DATA :

28/01/2025

TECNICO : Rafael A. Moreira

ART N°: **0820250019530**

	EMPRESA: RAM SONDAGENS e Serviços Ltda	REGISTRO FOTOGRAFICO		
		Cliente: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS /ES Obra: RECONHECIMENTO DE SOLO COM SONDAGEM SPT. Local: CEIM ILHA ENCANTADA		IDENTIF: FOLHA: N° SPT 02
 28 de jan. de 2025 18°44'20,098"S 39°45'41,438"W 38° NE São Mateus		 28 de jan. de 2025 18°44'19,991"S 39°45'41,549"W 73° E São Mateus		
 28 de jan. de 2025 18°44'19,915"S 39°45'41,583"W 105° E São Mateus	 28 de jan. de 2025 18°44'20,016"S 39°45'41,468"W 193° S São Mateus	 28 de jan. de 2025 18°44'20,132"S 39°45'41,414"W 123° SE São Mateus		
OBS: OBS: COORD:		RESPONSÁVEL TÉCNICO: FRANCISCO H. A. SOUSA GEOLOGO- CREA/ RJ. 2014107596 CREA / ES-20210614 ART N°: 0820250019530		
ESCALA VERT.: 1/100	DATA : 28/01/2025	TÉCNICO : Rafael A. Moreira		



EMPRESA:
**RAM SONDAGENS
e Serviços Ltda**

REGISTRO FOTOGRAFICO

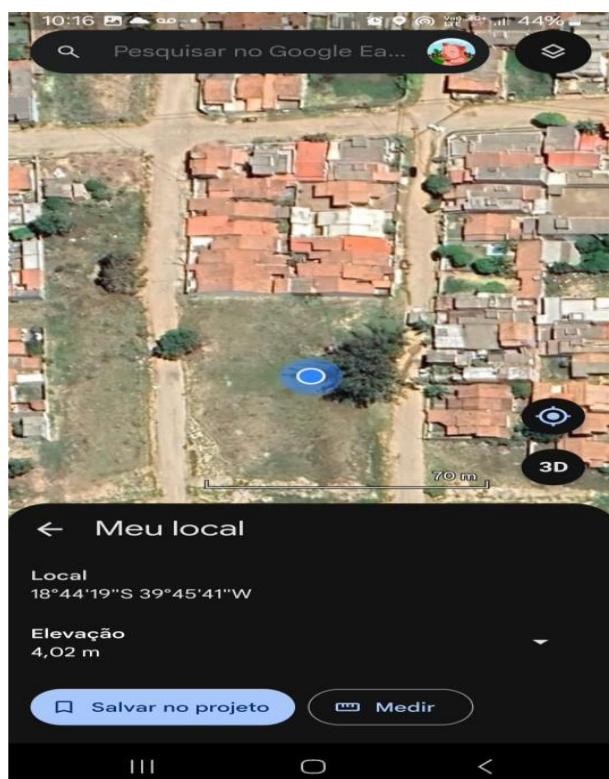
Cliente: **MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS /ES**
Obra: **RECONHECIMENTO DE SOLO COM SONDAGEM SPT.**
Local: **CEIM ILHA ENCANTADA**

IDENTIF:

FOLHA: N°

03/17

SPT 03



OBS:

OBS: COORD:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FRANCISCO H. A. SOUSA
GEOLOGO- CREA/ RJ. 2014107596
CREA / ES-20210614

ESCALA VERT.: 1/100

DATA :

28/01/2025

TECNICO : Rafael A. Moreira

ART N°: 0820250019530



EMPRESA:
**RAM.Sondagens
e Serviços Ltda**

REGISTRO FOTOGRAFICO

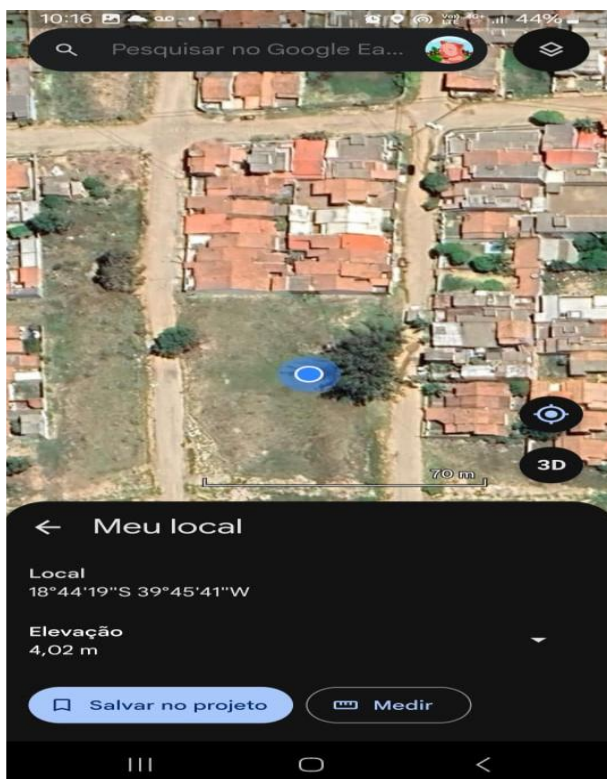
Cliente: **MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS /ES**
Obra: **RECONHECIMENTO DE SOLO COM SONDAGEM SPT.**
Local: **CEIM ILHA ENCANTADA**

IDENTIF:

FOLHA: N°

04/17

SPT 04



OBS:

OBS: COORD:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FRANCISCO H. A. SOUSA
GEOLOGO- CREA/ RJ. 2014107596
CREA / ES-20210614

ESCALA VERT.: 1/100

DATA :

28/01/2025

TECNICO : Rafael A. Moreira

ART N°: **0820250019530**



EMPRESA:
**RAM SONDAGENS
e Serviços Ltda**

REGISTRO FOTOGRAFICO

Cliente: **MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS /ES**
Obra: **RECONHECIMENTO DE SOLO COM SONDAGEM SPT.**
Local: **CEIM ILHA ENCANTADA**

IDENTIF:

FOLHA: N°

05/17

SPT 05



OBS:

OBS: COORD:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FRANCISCO H. A. SOUSA
GEOLOGO- CREA/ RJ. 2014107596
CREA / ES-20210614

ESCALA VERT.: 1/100

DATA :

28/01/2025

TECNICO : Rafael A. Moreira

ART N°: 0820250019530



EMPRESA:
**RAM SONDAGENS
e Serviços Ltda**

REGISTRO FOTOGRAFICO

Cliente: **MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS /ES**
Obra: **RECONHECIMENTO DE SOLO COM SONDAGEM SPT.**
Local: **CEIM ILHA ENCANTADA**

IDENTIF:

FOLHA: N°

06/17

SPT 06



OBS:

OBS: COORD:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FRANCISCO H. A. SOUSA
GEOLOGO- CREA/ RJ. 2014107596
CREA / ES-20210614

ESCALA VERT.: 1/100

DATA :

28/01/2025

TECNICO : Rafael A. Moreira

ART N°: **0820250019530**



EMPRESA:
**RAM SONDAGENS
e Serviços Ltda**

REGISTRO FOTOGRAFICO

Cliente: **MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS /ES**
Obra: **RECONHECIMENTO DE SOLO COM SONDAGEM SPT.**
Local: **CEIM ILHA ENCANTADA**

IDENTIF:

FOLHA: Nº

07/17

SPT 07



OBS:

OBS: COORD:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FRANCISCO H. A. SOUSA
GEOLOGO- CREA/ RJ. 2014107596
CREA / ES-20210614

ESCALA VERT.: 1/100

DATA :

29/01/2025

TECNICO : Rafael A. Moreira

ART Nº: **0820250019530**



EMPRESA:
**RAM SONDAGENS
e Serviços Ltda**

REGISTRO FOTOGRAFICO

Cliente: **MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS /ES**
Obra: **RECONHECIMENTO DE SOLO COM SONDAGEM SPT.**
Local: **CEIM ILHA ENCANTADA**

IDENTIF:

FOLHA: N°

08/17

SPT 08



OBS:

OBS: COORD:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FRANCISCO H. A. SOUSA
GEOLOGO- CREA/ RJ. 2014107596
CREA / ES-20210614

ESCALA VERT.: 1/100

DATA :

29/01/2025

TECNICO : Rafael A. Moreira

ART N°: 0820250019530



EMPRESA:
**RAM SONDAGENS
e Serviços Ltda**

REGISTRO FOTOGRAFICO

Cliente: **MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS /ES**
Obra: **RECONHECIMENTO DE SOLO COM SONDAGEM SPT.**
Local: **CEIM ILHA ENCANTADA**

IDENTIF:

FOLHA: N°

09/17

SPT 09



OBS:

OBS: COORD:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FRANCISCO H. A. SOUSA
GEOLOGO- CREA/ RJ. 2014107596
CREA / ES-20210614

ESCALA VERT.: 1/100

DATA :

29/01/2025

TECNICO : Rafael A. Moreira

ART N°: **0820250019530**

	EMPRESA: RAM SONDAGENS e Serviços Ltda	REGISTRO FOTOGRAFICO		
		Cliente: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS /ES Obra: RECONHECIMENTO DE SOLO COM SONDAGEM SPT. Local: CEIM ILHA ENCANTADA		IDENTIF: FOLHA: Nº 11/17

  29 de jan. de 2025 18°44'20,81"S 39°45'41,791"W 319° NW São Mateus	  29 de jan. de 2025 18°44'20,841"S 39°45'41,815"W 288° W São Mateus	
  29 de jan. de 2025 18°44'20,818"S 39°45'41,891"W 176° S São Mateus	  29 de jan. de 2025 18°44'20,887"S 39°45'41,873"W 184° S São Mateus	  29 de jan. de 2025 18°44'20,846" S 39°45'42,002" W 335° NW São Mateus

OBS: OBS: COORD:		RESPONSÁVEL TÉCNICO: FRANCISCO H. A. SOUSA GEOLOGO- CREA/ RJ. 2014107596 CREA / ES-20210614
ESCALA VERT.: 1/100	DATA : 29/01/2025	TÉCNICO : Rafael A. Moreira ART Nº: 0820250019530



EMPRESA:
**RAM SONDAGENS
e Serviços Ltda**

REGISTRO FOTOGRAFICO

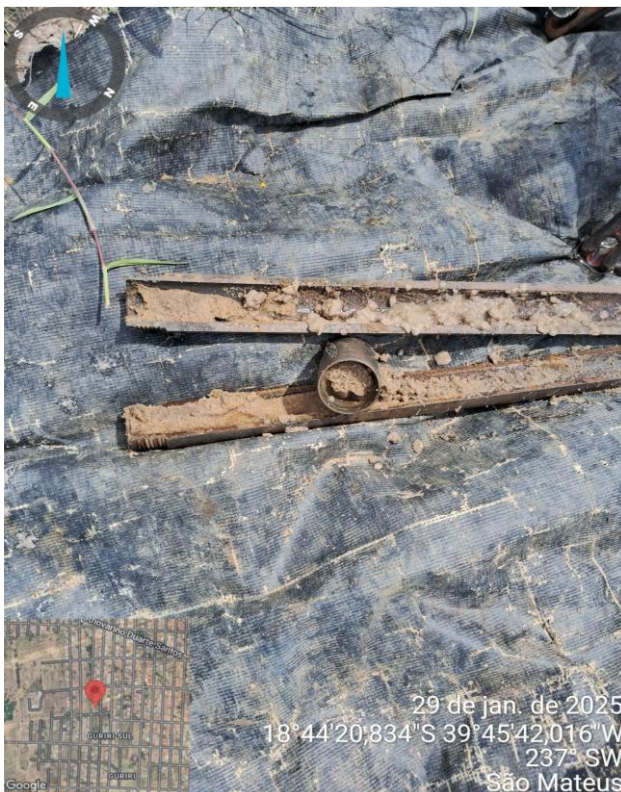
Cliente: **MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS /ES**
Obra: **RECONHECIMENTO DE SOLO COM SONDAGEM SPT.**
Local: **CEIM ILHA ENCANTADA**

IDENTIF:

FOLHA: N°

12/17

SPT 12



OBS:

OBS: COORD:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FRANCISCO H. A. SOUSA
GEOLOGO- CREA/ RJ. 2014107596
CREA / ES-20210614

ESCALA VERT.: 1/100

DATA :

29/01/2025

TECNICO : Rafael A. Moreira

ART N°: 0820250019530



EMPRESA:
**RAM SONDAGENS
e Serviços Ltda**

REGISTRO FOTOGRAFICO

Cliente: **MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS /ES**
Obra: **RECONHECIMENTO DE SOLO COM SONDAGEM SPT.**
Local: **CEIM ILHA ENCANTADA**

IDENTIF:

FOLHA: N°

13/17

SPT 13



OBS:

OBS: COORD:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FRANCISCO H. A. SOUSA
GEOLOGO- CREA/ RJ. 2014107596
CREA / ES-20210614

ESCALA VERT.: 1/100

DATA :

30/01/2025

TECNICO : Rafael A. Moreira

ART N°: 0820250019530



EMPRESA:
**RAM SONDAGENS
e Serviços Ltda**

REGISTRO FOTOGRAFICO

Cliente: **MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS /ES**
Obra: RECONHECIMENTO DE SOLO COM SONDAGEM SPT.
Local: CEIM ILHA ENCANTADA

IDENTIF:

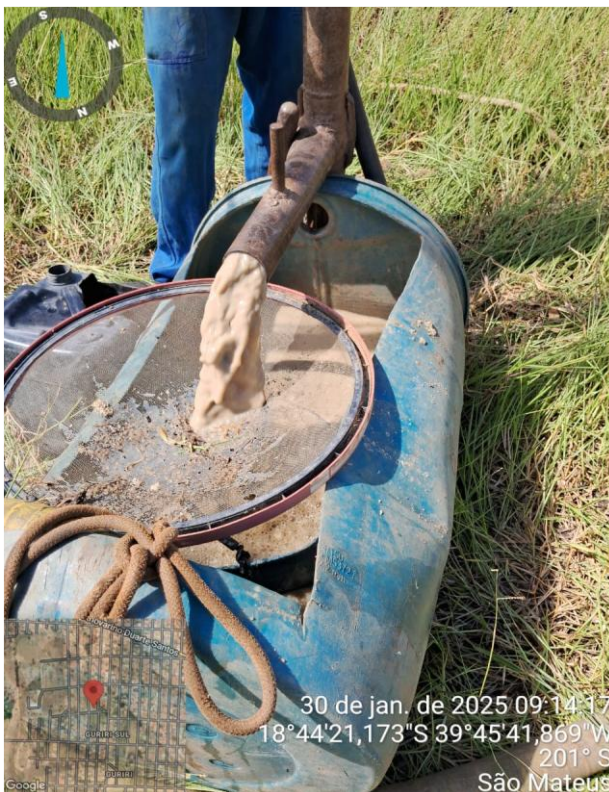
FOLHA: N°

14/17

SPT 14



30 de jan. de 2025 09:19:48
18°44'21,335"S 39°45'41,966"W
51° NE
São Mateus



30 de jan. de 2025 09:14:17
18°44'21,173"S 39°45'41,869"W
201° S
São Mateus



OBS:

OBS: COORD:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FRANCISCO H. A. SOUSA
GEOLOGO- CREA/ RJ. 2014107596
CREA / ES-20210614

ESCALA VERT.: 1/100

DATA :

30/01/2025

TECNICO : Rafael A. Moreira

ART N°: 0820250019530

	EMPRESA: RAM SONDAGENS e Serviços Ltda	REGISTRO FOTOGRAFICO	
		Cliente: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS /ES Obra: RECONHECIMENTO DE SOLO COM SONDAGEM SPT. Local: CEIM ILHA ENCANTADA	IDENTIF: FOLHA: N° 15/17

 30 de jan. de 2025 09:00:49 18°44'21,307"S 39°45'41,811"W 360° N São Mateus	 30 de jan. de 2025 09:19:31 18°44'21,201"S 39°45'41,721"W 324° NW São Mateus
 30 de jan. de 2025 09:14:23 18°44'21,166"S 39°45'41,864"W 201° S São Mateus	 30 de jan. de 2025 09:25:38 18°44'21,28° S 39°45'41,83° W 128° SE São Mateus

OBS:		RESPONSÁVEL TÉCNICO: FRANCISCO H. A. SOUSA GEOLOGO- CREA/ RJ. 2014107596 CREA / ES-20210614
ESCALA VERT.: 1/100	DATA : 30/01/2025	TÉCNICO : Rafael A. Moreira ART N°: 0820250019530



EMPRESA:
**RAM SONDAGENS
e Serviços Ltda**

REGISTRO FOTOGRAFICO

Cliente: **MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS /ES**
Obra: **RECONHECIMENTO DE SOLO COM SONDAGEM SPT.**
Local: **CEIM ILHA ENCANTADA**

IDENTIF:

FOLHA: N°

16/17

SPT 16



OBS:

OBS: COORD:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FRANCISCO H. A. SOUSA
GEOLOGO- CREA/ RJ. 2014107596
CREA / ES-20210614

ESCALA VERT.: 1/100

DATA :

30/01/2025

TECNICO : Rafael A. Moreira

ART N°: **0820250019530**



EMPRESA:
**RAM SONDAGENS
e Serviços Ltda**

REGISTRO FOTOGRAFICO

Cliente: **MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS /ES**
Obra: **RECONHECIMENTO DE SOLO COM SONDAGEM SPT.**
Local: **CEIM ILHA ENCANTADA**

IDENTIF:

FOLHA: N°

17/17

SPT 17



OBS:

OBS: COORD:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FRANCISCO H. A. SOUSA
GEOLOGO- CREA/ RJ. 2014107596
CREA / ES-20210614

ESCALA VERT.: 1/100

DATA :

30/01/2025

TECNICO : Rafael A. Moreira

ART N°: **0820250019530**



R A M -Sondagens e Serviços Ltda

CNPJ 11.762.908/0001-59

TELF (22)3034-2546/ (22)99768-7235/ (22) 99768-7235

EMAIL: contato@ramsondagem.com.br

A **EMPRESA** se coloca ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos adicionais relativos ao presente trabalho.

Sendo o que nos apresenta para o momento, firmamo-nos.

Atenciosamente.

RAFAEL ANDRADE
MOREIRA:0746587
8721

Assinado de forma digital por
RAFAEL ANDRADE
MOREIRA:07465878721
Dados: 2025.02.11 13:29:48
-03'00'

R A M Sondagem e Serviços LTDA

CNPJ 11.762.908/0001-59

CREA/ES 18923

FRANCISCO
HEELTON ALVES
SOUSA:11813524793

Assinado de forma digital por
FRANCISCO HEELTON ALVES
SOUSA:11813524793
Dados: 2025.02.11 13:30:06
-03'00'

Francisco Heelton Alves Sousa

Geólogo

CREA/RJ 201410759

CREA/ ES 20210614

Razão Social: RAM SONDAGENS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 11.762.908/0001-59

END: Rua Capitão Fonseca SN - QD 35 LT 20 - Cidade Beira Mar - CEP: 28890-146 - Rio das Ostras / RJ

TEL: (22) 3034-2546 / (22) 99740-7461/ 99809-2022 EMAIL: contato@ramsondagem.com.br